



**Iber Emanuel Vázquez Arguello**


**Arq. Pedro Alberto García**

**Instalaciones Hidrosanitarias y  
Eléctricas**

**PASIÓN POR EDUCAR**

**Instalaciones Eléctricas**

**Sexto Cuatrimestre**

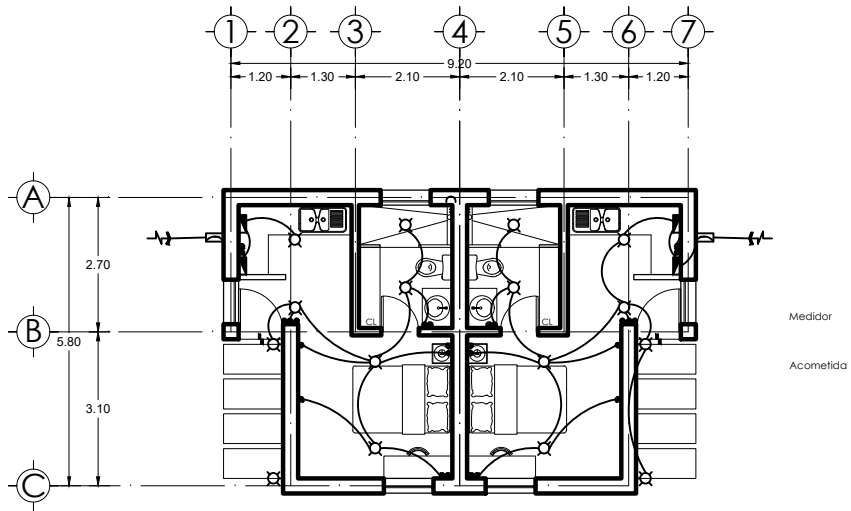

CUADRO DE CARGAS											
Cto.	100 W	100 W	30 W	20 W	10 W	50 W	375 W	127 W	Watts	Ampers	Protección Termomagnética
C1	6	2						5	1435	11.29	15
C2								2	254	2	15
C6		R	E	S	E	R	V	A			
Total	6	2						7	1689	13.29	20

TABLERO DTO. 1

SIMBOLOGIA ELECTRICA

- Salida de centro
- Salida arbotante
- Salida spot LED de centro
- Salida spot LED de piso
- Salida spot LED
- Salida reflector LED
- Salida equipo de bombeo
- Salida equipo hidroneumatico
- Contacto polarizado duplex
- Contacto polarizado duplex por piso
- Contacto polarizado duplex trifasico
- Apagador sencillo
- Apagador de escaleras
- Cableado por losa
- Cableado por piso
- Tubería galvanizada
- Tablero de carga
- Medidor
- Interruptor de navaja
- Acometida
- Mufa/varilla de tierra
- Salida de T.V.
- Salida de Telefono
- Salida de interfon



1-12 TV  
2-14 TEL  
2-15 INFON  
2-16 C/S  
C.F.E.